STAROSTWO POWIATOWE
w PŁOCKU
Wydział Architektury i Budownictwa
09-400 Płock, ul. Bielska 59

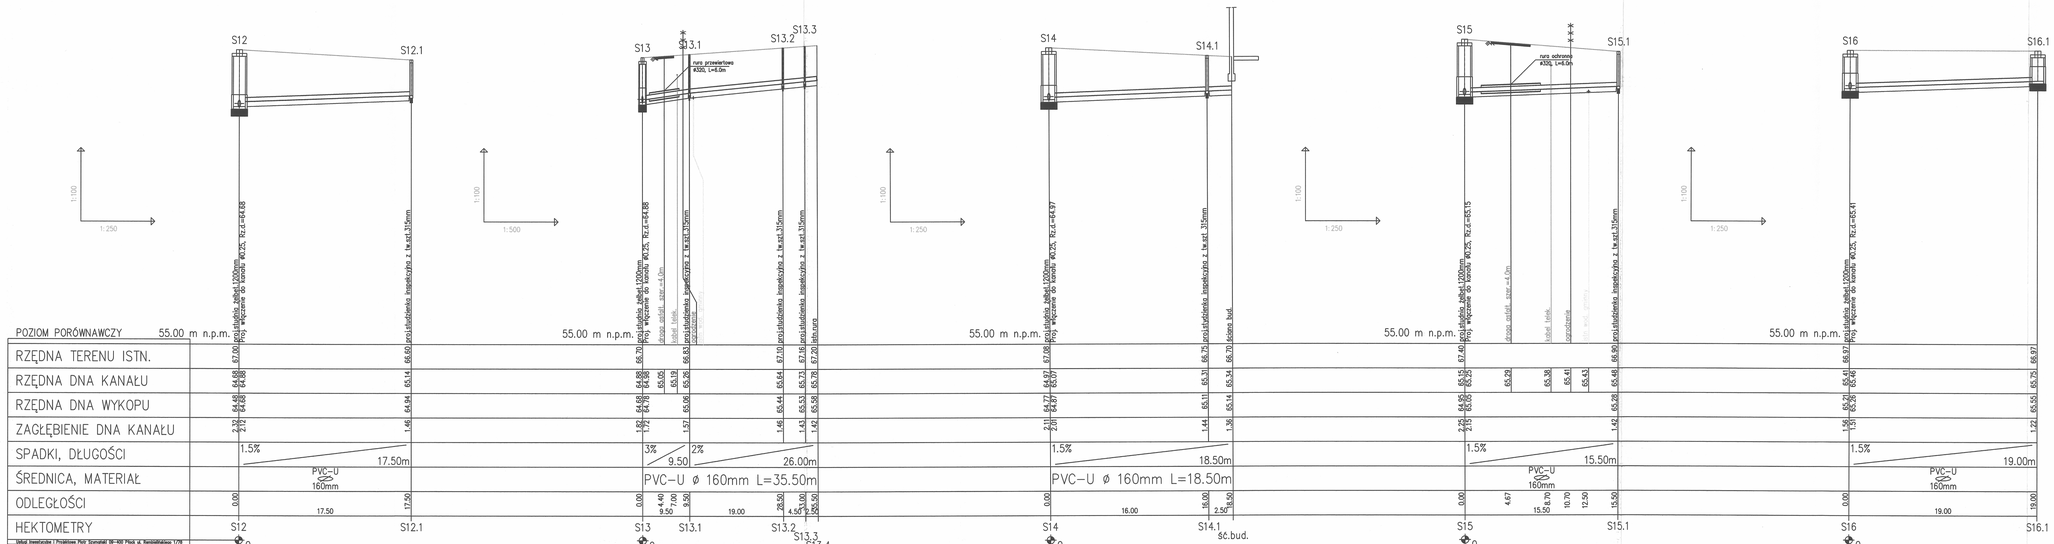
S12
S12.1
S13
S13.1
S13.2
S13.3
S13.4
S14
S14.1
S15
S15.1
S16
S16.1
rura odwiewna Ø300, L=4.0m
rura przewiertowa Ø320, L=6.0m
1:100
1:250
1:500
55.00 m n.p.m.
POZIOM PORÓWNAWCZY
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
RZĘDNA DNA WYKOPU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
1.5%
17.50m
PVC-U
160mm
3%
9.50
2%
26.00m
PVC-U ø 160mm L=35.50m
18.50m
PVC-U ø 160mm L=18.50m
15.50m
19.00m
studnia żelbet 1200mm
Prog wlotowe do kanału Ø0.25, Yz.d.=64.68
Prog wlotowe do kanału Ø0.25, Yz.d.=64.97
Prog wlotowe do kanału Ø0.25, Yz.d.=65.15
Prog wlotowe do kanału Ø0.25, Yz.d.=65.41
przykanalik z rur kan.315mm
przykanalik z rur kan.315mm ułożony pod kątem 45°
przykanalik z rur kan.315mm ułożony pod kątem 90°
istn.rura
ścianka szczelna
ślepe zakończenie
drzewo zostaje - rzędna ok. +1.0m
istniejący krzew
istniejąca latarnia
istniejący słup energetyczny
istniejąca linia energetyczna napowietrzna
istniejący słup telefoniczny
istniejąca linia telefoniczna napowietrzna
istniejący słup oświetleniowy
istniejąca linia oświetleniowa napowietrzna
istniejący słup trakcyjny
istniejąca linia trakcyjna napowietrzna
istniejąca linia gazowa
istniejąca linia wodociągowa
istniejąca linia kanalizacyjna
istniejąca linia kablowa
istniejąca linia światłowodowa
istniejąca linia ciepłownicza
istniejąca linia kablowa nn
istniejąca linia kablowa SN
istniejąca linia kablowa WN
istniejąca linia kablowa 110kV
istniejąca linia kablowa 220kV
istniejąca linia kablowa 400kV
istniejąca linia kablowa 750kV
istniejąca linia kablowa 1000kV
istniejąca linia kablowa 1500kV
istniejąca linia kablowa 2000kV
istniejąca linia kablowa 3000kV
istniejąca linia kablowa 4000kV
istniejąca linia kablowa 5000kV
istniejąca linia kablowa 6000kV
istniejąca linia kablowa 7000kV
istniejąca linia kablowa 8000kV
istniejąca linia kablowa 9000kV
istniejąca linia kablowa 10000kV
istniejąca linia kablowa 11000kV
istniejąca linia kablowa