
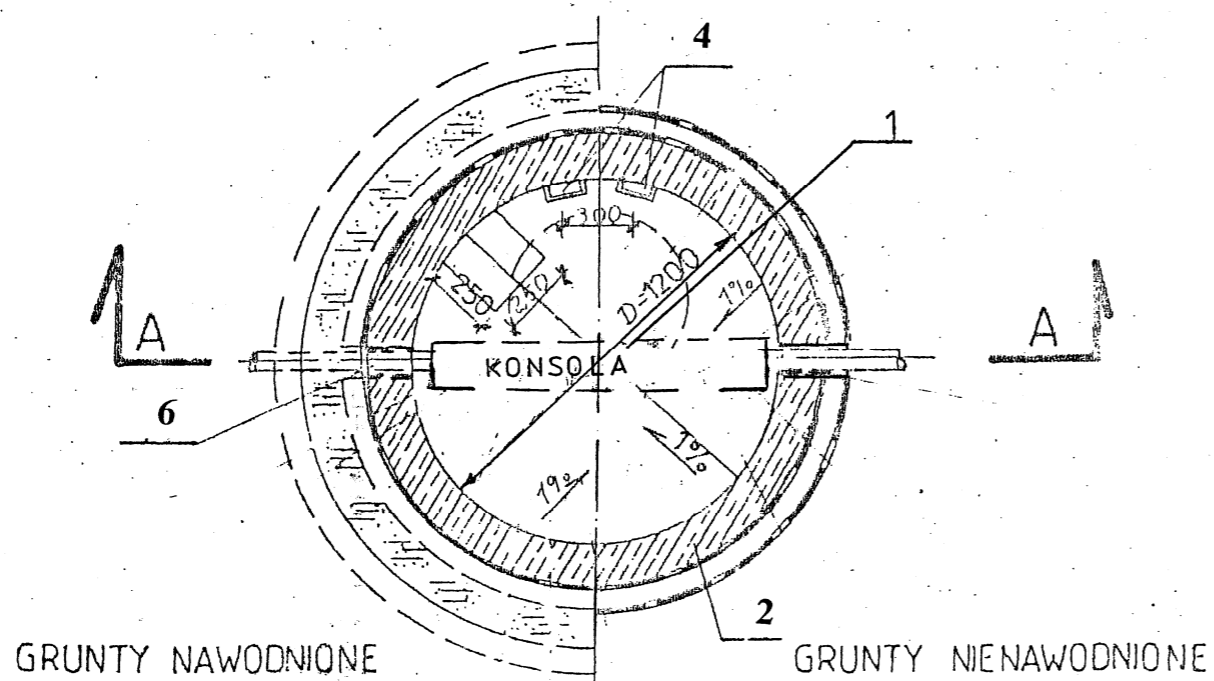


W PRZYPADKU GRUNTÓW NAWODNIANYCH
STUDZIENKA OBŁOŻYC GLINĄ

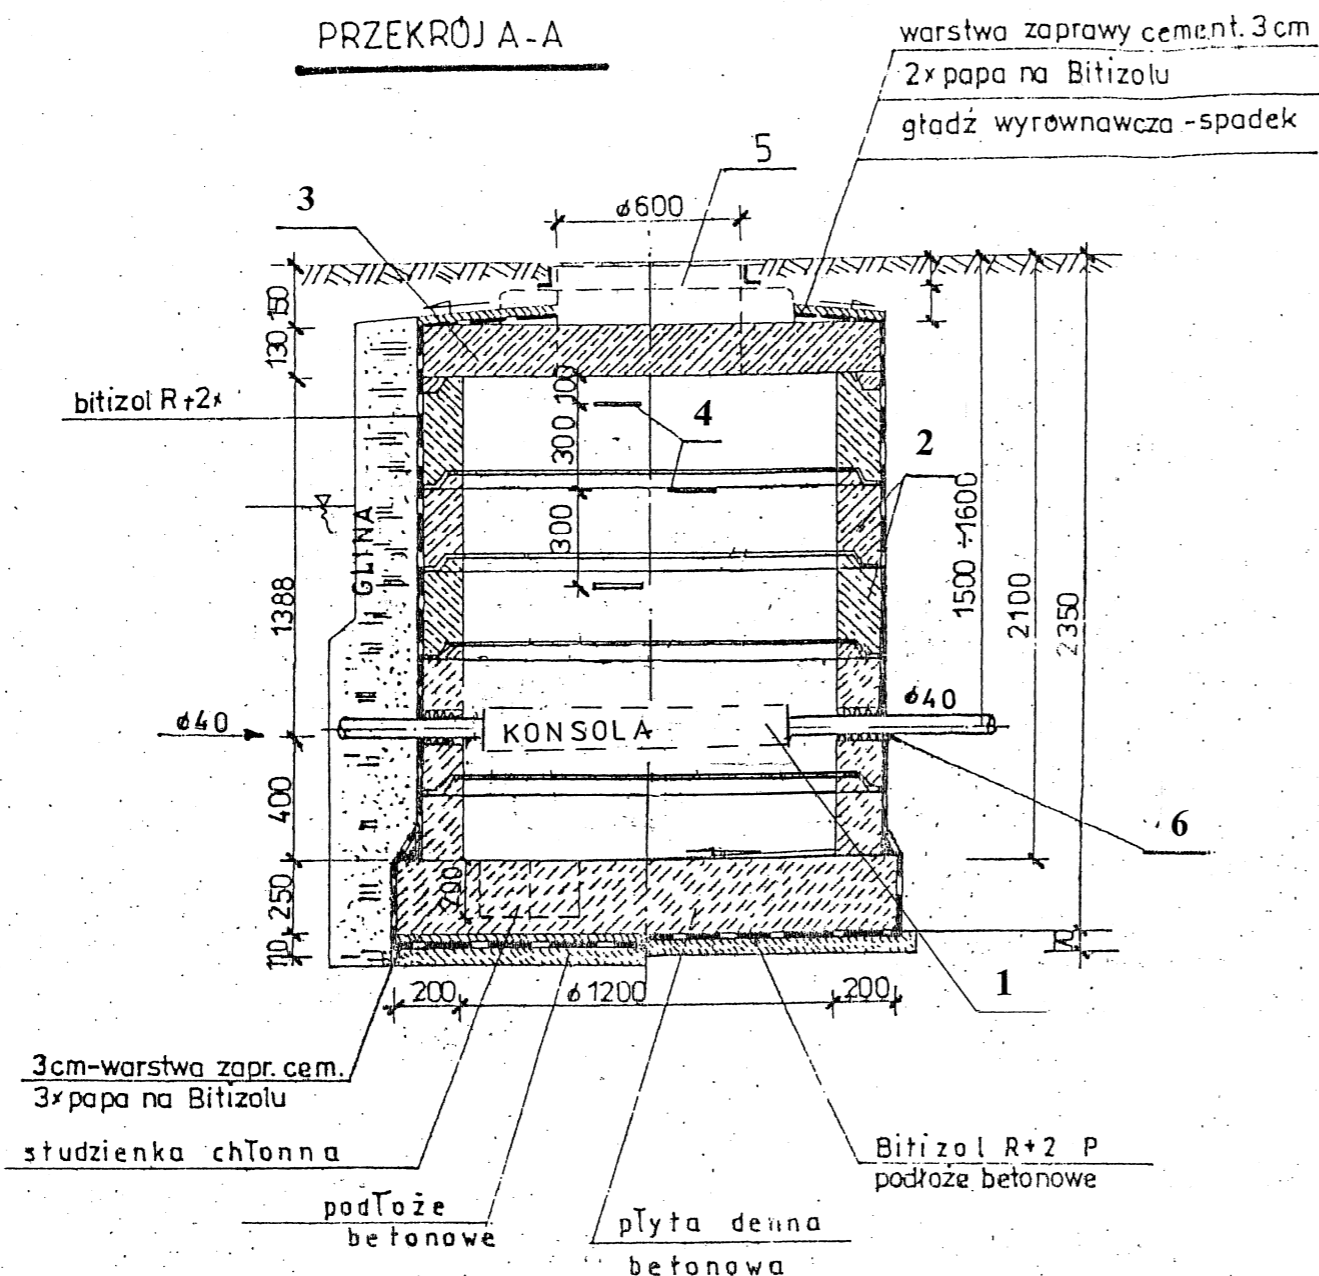

Lp	Wyszczególnienie	Materiał	Ilość	Nr katalogu lub normy
1	Wodomierz skrzydełkowy Ø20mm montowany w konsoli wraz z zaworem antyskażeniowym dn 32mm	kpl	1	PN-76/M-54906
2	Kręgi K- 120/50	żelbet	4	KB1-38.4.3.(7)72
3	Płyta pokrywowa 144/60	żelbet	1	KB1-38.4.3.(7)72
4	Stopnie żłazowe	żeliwo		PN-64/H-74086
5	Właz kanałowy – typ lekki	żeliwo	1	PN-64/H-74056
6	Przejście rurociągu przez ścianę dn32mm	PU	2	

Miejscowość : Nowosiadło, Świnary, Życk Polski, Właczem Polski			
Nazwa rysunku : Studzienka wodomierzowa z kręgów betonowych 1200mm z wodom.dn20mm		Usługi Inwestycyjne i Projektowe Piotr Szymański 09-400 Płock ul.Rembelleńskiego 1/78 tel.(24) 367-59-39	
Temat :	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Nowosiadło Świnary, Życk Polski, Właczem Polski, gm. Stubice	Nr. rys.	7
Branża :	Sanitarna		
Projektant	Nazwisko i Imię : mgr. inż. D. Janiszewska nr. upr. 111/89	Podpis :	Data wykonania :
Dpracował	inż. P. Szymański		06.2012
Sprawdził	mgr. inż. A. Makowski nr. upr. 28/98		